


Bilan température
bassins hors-sol
TA600HS et TA750HS


Systèmes aquaponiques TA600HS et TA750HS en mai 2025.

Pas de ventilation activée.

Comportement identique des deux systèmes.

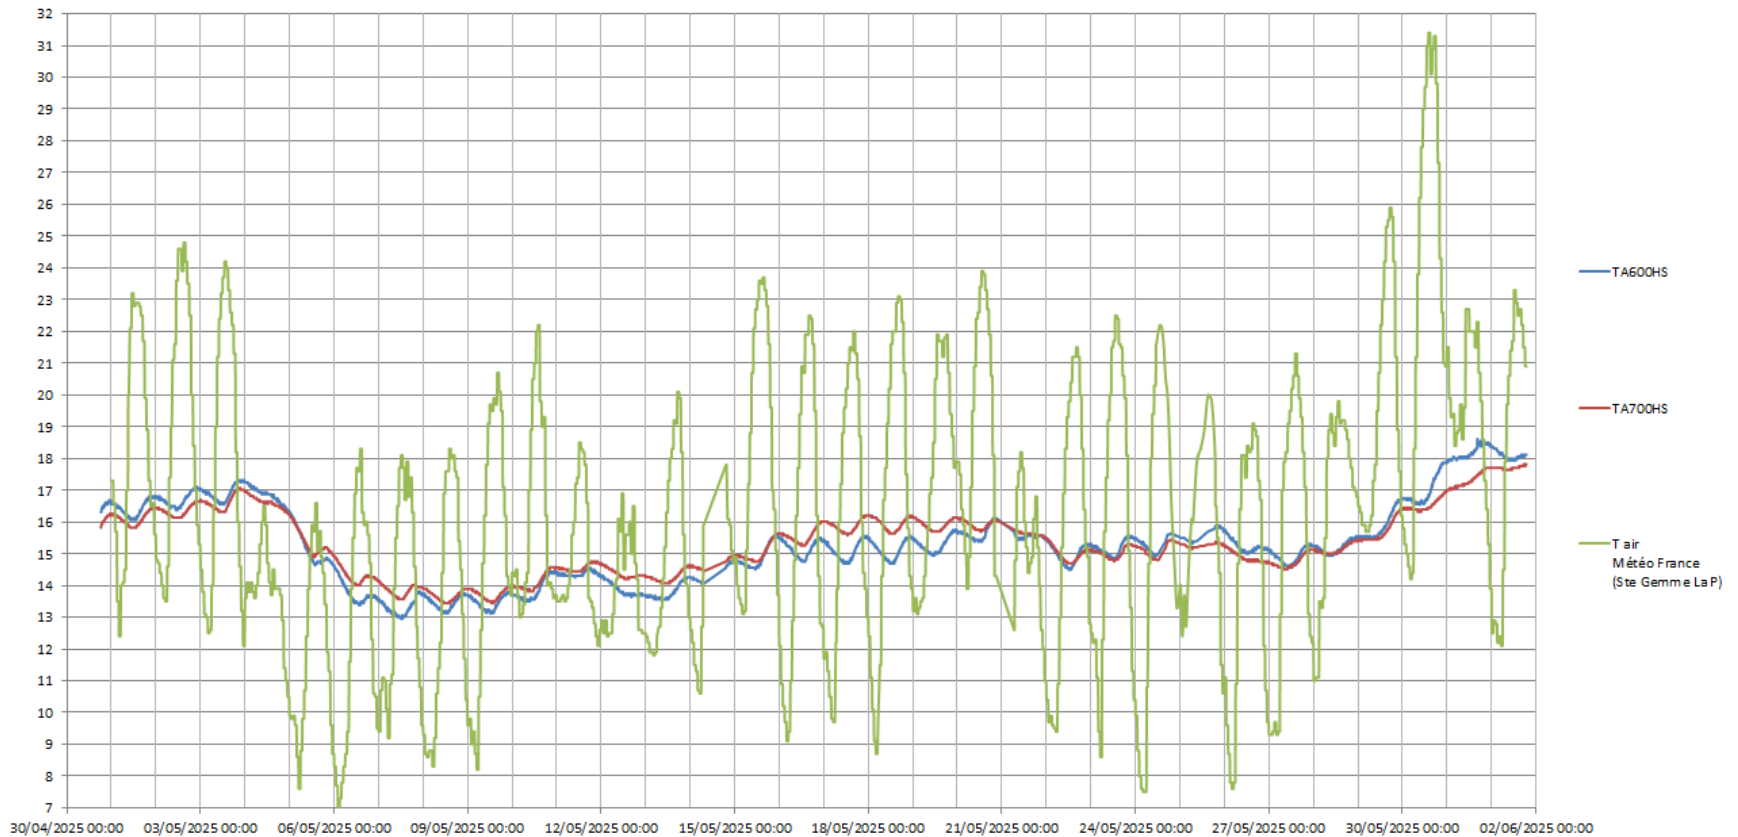

Systèmes aquaponiques TA600HS et TA750HS du 01 au 27 mai 2025.
Ventilation activée sur le TA750HS, lorsque les conditions sont favorables.
TA600HS sert de témoin. De 0 à 3 ° d'écart selon les contextes.

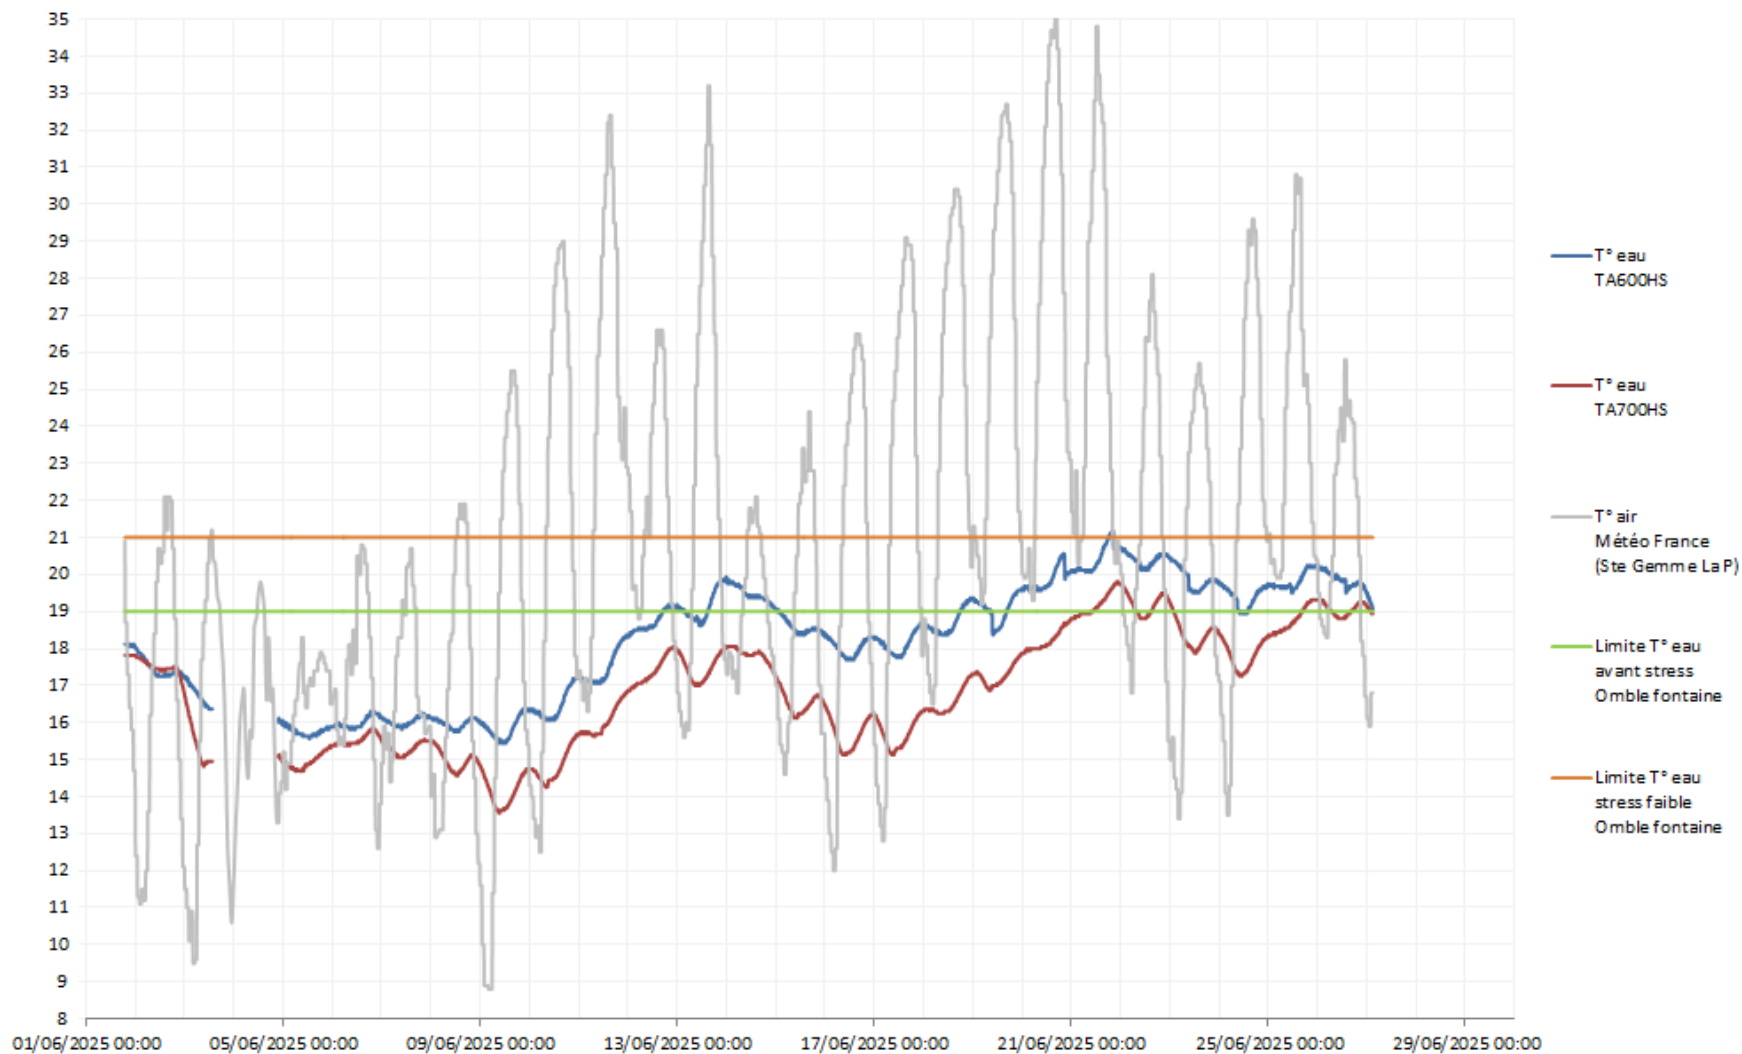

Systèmes aquaponiques TA600HS et TA750HS du 27 /06 au 6/07/2025.
Ventilation activée sur les deux systèmes, lorsque les conditions sont favorables.
Forte baisse la nuit du 2 au 3/07, , avec un air très sec (50%HR)

